
INSTRUCTIVO

El interruptor debe de instalarse en un lugar de fácil acceso con una altura no mayor a 2 m del piso y sobre la base aislante, si se instala a la intemperie se debe colocar una protección contra la lluvia.

El gabinete metálico se debe conectar a tierra por medio del tornillo color verde (localizado en el interior). Para instalación de los cables o tuberías, desprenda las perforaciones falsas del gabinete (cuiqueadores) que sean necesarias y realice las conexiones.

PRECAUCIONES

Baje la palanca del interruptor antes de instalar o remover los fusibles. Desconecte la alimentación del interruptor antes de realizar cualquier trabajo en el interior del mismo. Cierre la tapa entes de subir la palanca a la posición de conectado, utilice los conductores de calibre adecuado y con el par de apriete recomendado.

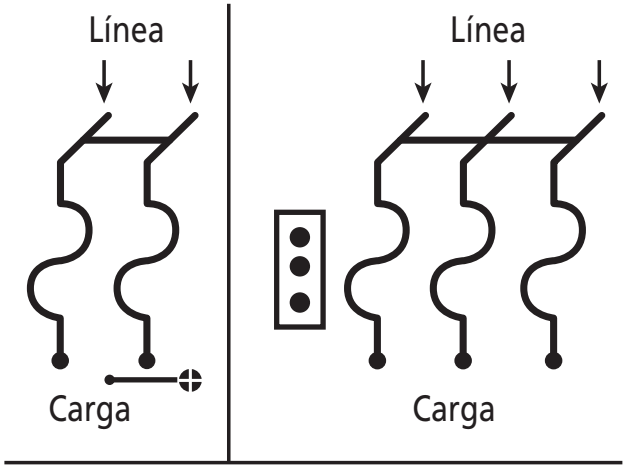

	30 A	60 A
CALIBRE MÍNIMO (AWG)	10	6
CALIBRE (AWG) TIERRA	10	6
PAR DE APRIENTE (N-M)	1,2	1,33

Fabricado y comercializado por: Industrias Unidas S.A. de C.V. Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734. RFC: IUN390731NH9. Tel.: (55) 5118-1400. **Hecho en México.**